


DANGER: RISK OF BURNING
GEFAHR: VERBRENNUNGSGEFAHR
DANGER: RISQUE DE BRÛLURE
PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI
GEVAAR: RISICO OM ZICHTE VERBRANDEN
PELIGRO: RESGO DE QUEMADURAS

- (GB) ■ To prevent scalding, install a thermostatic valve according to the schematics below.
- (D) ■ Um Verbrühungen zu vermeiden, installieren Sie ein Thermostatventil gemäß der schematischen Darstellung unten.
- (F) ■ Pour éviter tout risque d'échaudage, installez une vanne thermostatique comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- (I) ■ Per evitare di scottarsi, installare una valvola termostatica in base allo schema riportato sotto.
- (NL) ■ Om brandwonden te voorkomen, installeer een thermostatische kraan zoals op onderstaand schema getoond.
- (E) ■ Para evitar quemaduras, instale una válvula termostática con arreglo al siguiente esquema.







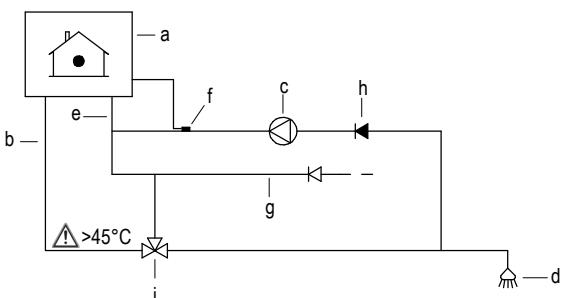


- a. Indoor unit
b. Hot water connection on boiler
c. Recirculation pump (field supply)
d. Shower
e. Cold water inlet
f. Recirculation thermistor (EKTH2)
g. Water supply
h. Non-return valve
i. Thermostatic valve (field supply)
- (GB)
- a. Unità interna
b. Collegamento dell'acqua calda alla caldaia
c. Pompa di ricircolo (da reperire in loco)
d. Doccia
e. Entrata dell'acqua fredda
f. Termistore del ricircolo (EKTH2)
g. Alimentazione dell'acqua
h. Valvola di ritegno
i. Valvola termostatica (da reperire in loco)


- a. Innengerät
b. Warmwasseraanschluss am Kessel
c. Rezirkulationspumpe (bauseitig)
d. Dusche
e. Kaltwassereinlass
f. Rezirkulationsthermistor (EKTH2)
g. Wasserzufuhr
h. Rückschlagventil
i. Thermostatventil (bauseitig)
- (D)
- a. Binnenunit
b. Warmwateraansluiting op boiler
c. Hercirculatiepomp (ter plaatse te voorzien)
d. Douche
e. Koudwaterinlaat
f. Hercirculatethermistor (EKTH2)
g. Waterzoevoer
h. Terugslagklep
i. Thermostatische klep (ter plaatse te voorzien)

- a. Unité intérieure
b. Raccord d'eau chaude sur la chaudière
c. Pompe de recirculation (non fournie)
d. Douche
e. Entrée de l'eau froide
f. Thermistance de recirculation (EKTH2)
g. Alimentation en eau
h. Clapet de non-retour
i. Vanne thermostatique (non fournie)
- (F)
- a. Unidad interior
b. Conexión de agua caliente en caldera
c. Bomba de recirculación (suministro independiente)
d. Ducha
e. Entrada de agua fría
f. Termistor de recirculación (EKTH2)
g. Suministro de agua
h. Válvula antirretorno
i. Válvula termostática (suministro independiente)
- (E)

CZ GR P TR HR H PL SLO SK BG ...

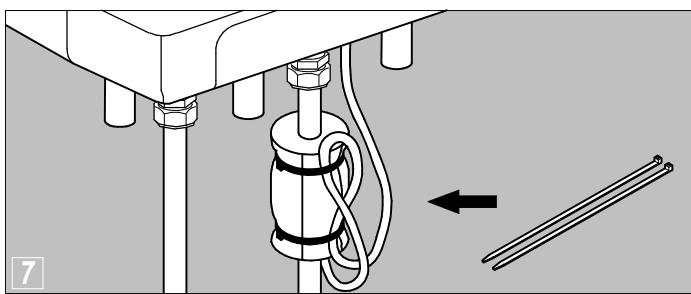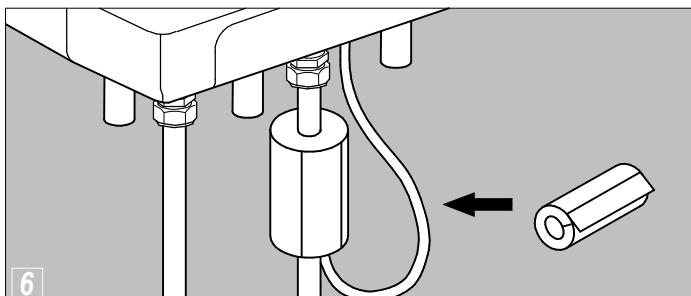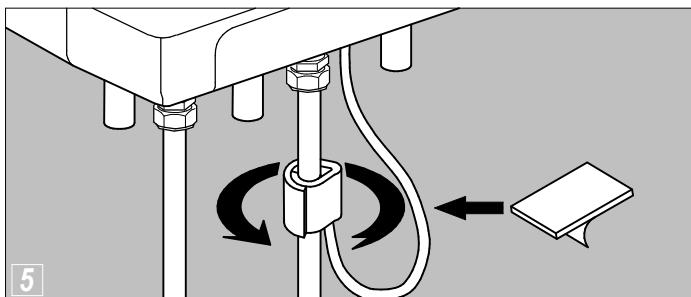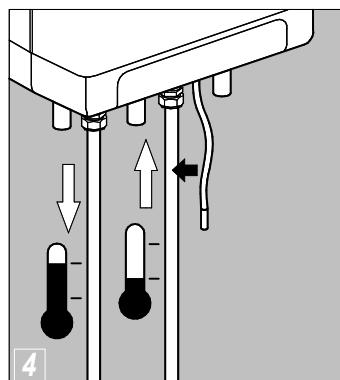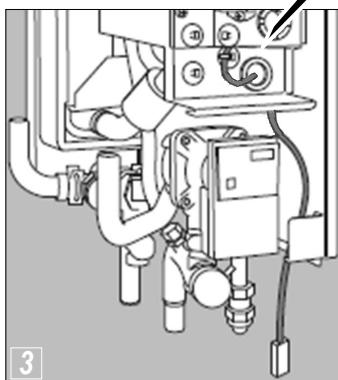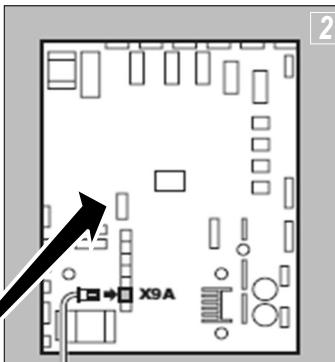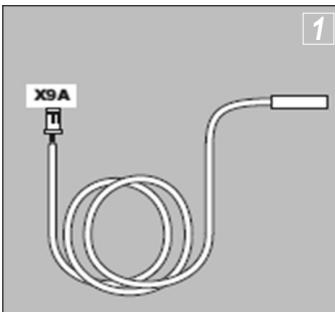

*HYHBH0*AAV3*
HYHBX08AAV3
HYKOMB33AA



6.8.2.2 > 42F1



4P375361-1 B 0000000\$

EKTH2



NEBEZPEČÍ: RIZIKO POPÁLENÍ

KINΔYNOΣ: KINΔYNOΣ EΓKAYMATOS

PERIGO: RISCO DE QUEIMADURAS

TEHLÍKE: YANMA RISKİ

OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

VESZÉLY: ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE

NIEBEZPIECZENSTWO: RYZYKO POPARZENIA

NEVARNOST: NEVARNOST OPEKLIN IN OZEBLIN

NEBEZPEČENSTVO: RIZKO POPÁLENIA

ОПАСНОСТ: РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ

- (CZ) ■ Aby se zabránilo opaření, nainstalujte termostatický ventil podle níže uvedeného schématu.

- (GR) ■ Για να αποφύγετε τα εγκαύματα, εγκαταστήστε μια θερμοστατική βάνα σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο γραμμών.

- (P) ■ Para evitar queimaduras, instale uma válvula termostática de acordo com o esquema abaixo apresentado.

- (TR) ■ Sıcak suyla karşılaşmamak için, aşağıdaki çizimlere uygun olarak bir termostatik vana monte edin.

- (HR) ■ Za sprečavanje opeklina ugradite termostatski ventil u skladu sa shemom u nastavku.

- (H) ■ A leforrázás elkerülése érdekében javasolt felszerelni egy termosztátos szelepet az alább ábra szerint.

- (PL) ■ Aby uniknąć poparzeń, należy zainstalować zawór termostatyczny zgodnie z poniższym schematem.

- (SLO) ■ Da se preprečijo oparine, namestite termostatski ventil skladno s spodnjo shemo.

- (SK) ■ Podľa schémy nižšie nainštalujte termostatický ventil s cieľom predísť obareniu.

- (BG) ■ За да предотвратите изгаряне, монтирайте термостатичен вентил в съответствие с долната схема.

- a. Vnitřní jednotka
b. Připojka teplé vody na kotli
c. Oběhové čerpadlo(místní dodávka)
d. Sprcha
e. Vstup studené vody
f. Termistor recirkulace (EKTH2)
g. Prívod vody
h. Zpětný ventil
i. Termostatický ventil (místní dodávka)

(CZ)

- a. Εσωτερική μονάδα
b. Σύνδεση ζεστού νερού στο λέβητα
c. Αντλία ανακύκλωσης (στο εμπόριο)
d. Ντουζέρα
e. Είσοδος κρύου νερού
f. Αισθητήρας ανακύκλωσης (EKTH2)
g. Παροχή νερού
h. Βάνα αντεπιστροφής
i. Θερμοστατική βάνα (στο εμπόριο)

(GR)

- a. Unutarnja jedinica
b. Spoj za vruću vodu nabojera
c. Recirkulacijska crpka (nabavlja se lokalno)
d. Tuš
e. Ulaz hladne vode
f. Termistor za recirkulaciju (EKTH2)
g. Opskrba vodom
h. Nepovratni ventil
i. Termostatski ventil (nabavlja se lokalno)

(HR)

- a. Beltéri egység
b. Meleg víz csatlakozása a kazánhoz
c. Kerítőfű szivattyú (nem tartozék)
d. Zuhany
e. Hideg víz bemenete
f. Újrakeresztési hőmérséklet-érzékelő (EKTH2)
g. Vizellátás
h. Ném visszaeresztő szelep
i. Termosztátos szelep (nem tartozék)

(H)

- a. Vnútorná jednotka
b. Prípojka teplej vody na bojleri
c. Recirkulačné čerpadlo (dodáva zákazník)
d. Sprcha
e. Prívod studenej vody
f. Termistor recirkulácie (EKTH2)
g. Prívod vody
h. Jednosmerný ventil
i. Termostatický ventil (dodáva zákazník)

(SK)

- a. Вътрешно тяло
b. Съединение за горещата вода на котела
c. Рециркулационна помпа (доставка на място)
d. Душ
e. Вход на студената вода
f. Термистор на рециркулацията (EKTH2)
g. Водопровод
h. Възвратен клапан
i. Термостатичен вентил (доставка на място)

(BG)

- a. Unidade de interior
b. Ligação de água quente na caldeira
c. Bomba de recirculação (fornecimento local)
d. Chuveiro
e. Saída de água fria
f. Termistor de recirculação (EKTH2)
g. Fornecimento de água
h. Válvula de retenção
i. Válvula termostática (fornecimento local)

(P)

- a. Jednostka wewnętrzna
b. Przyłącze ciepłej wody w bojlerze
c. Pompa recyklacyjna (nie należy do wyposażenia)
d. Prysznic
e. Wlot zimnej wody
f. Termistor recykluacji (EKTH2)
g. Doprowadzenie wody
h. Zawór zwrotny
i. Zawór termostatyczny (nie należy do wyposażenia)

(PL)

- a. İç ünite
b. Kombideki sıcak su bağlantısı
c. Sirkülasyon pompası (sahada temin edilir)
d. Duş
e. Soğuk su girişi
f. Sirkülasyon termistörü (EKTH2)
g. Su beslemesi
h. Tek yönlü vana
i. Termostatik vana (sahada temin edilir)

(TR)

- a. Notranja enota
b. Priključek za toplo vodo na kotlu
c. Obična črpalka (okalna dobava)
d. Prha
e. Dovod mrzle vode
f. Termistor za recirkulacij (EKTH2)
g. Dovod vode
h. Nepovratni ventil
i. Termostatski ventil (okalna dobava)

(SLO)